
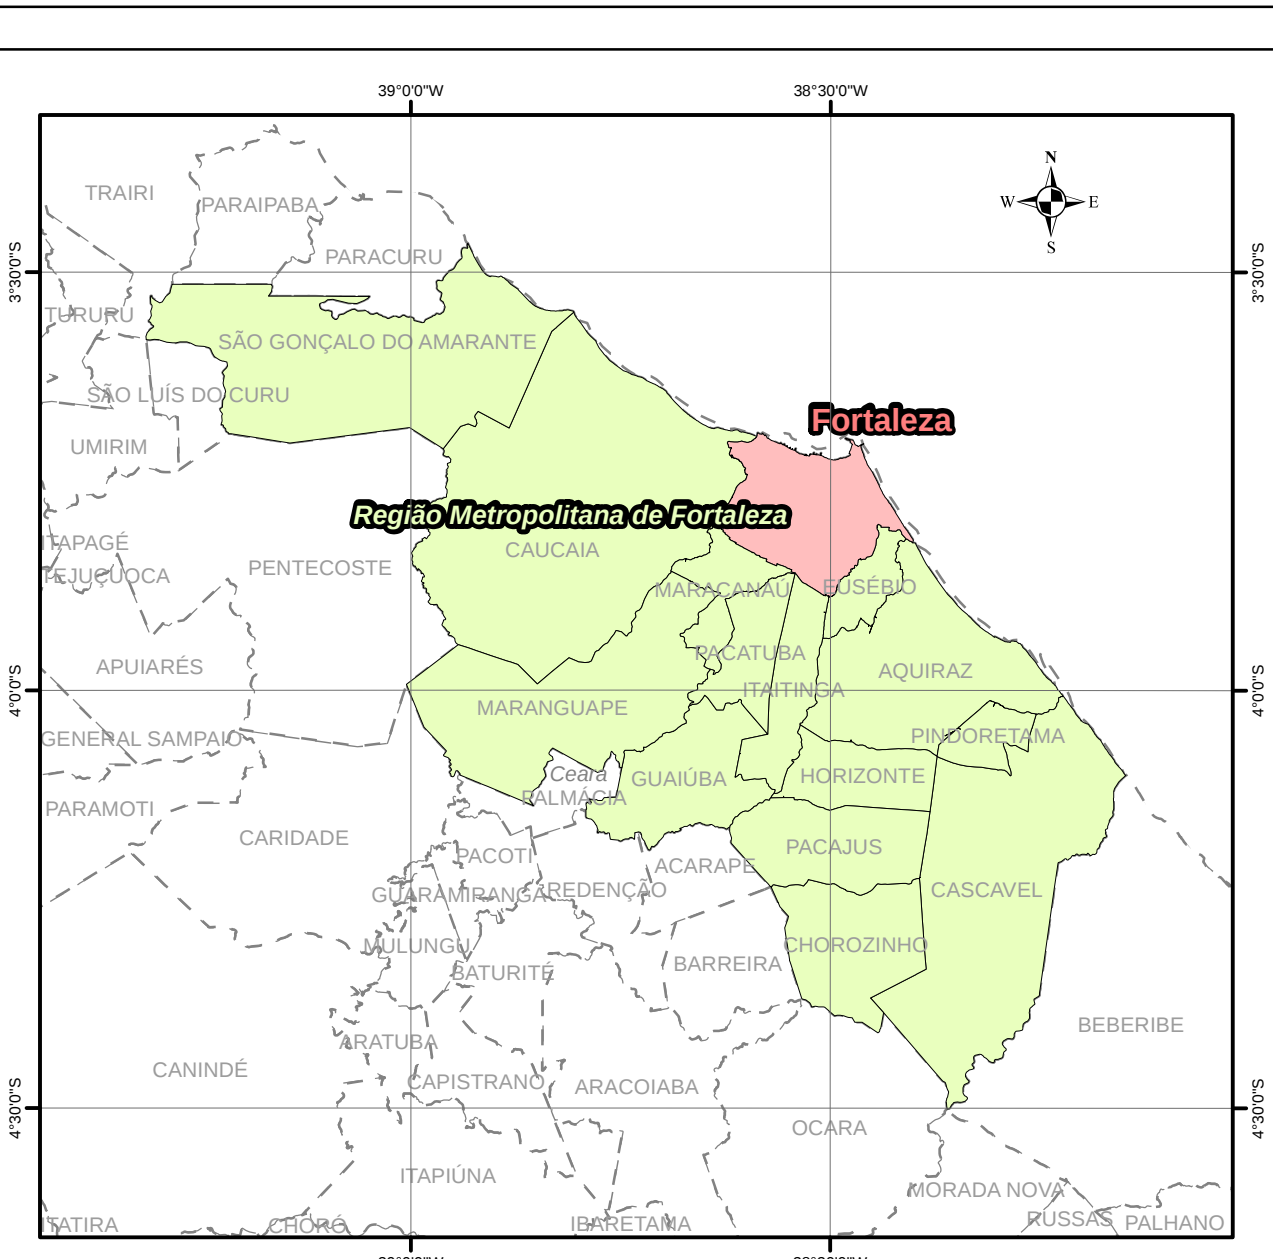
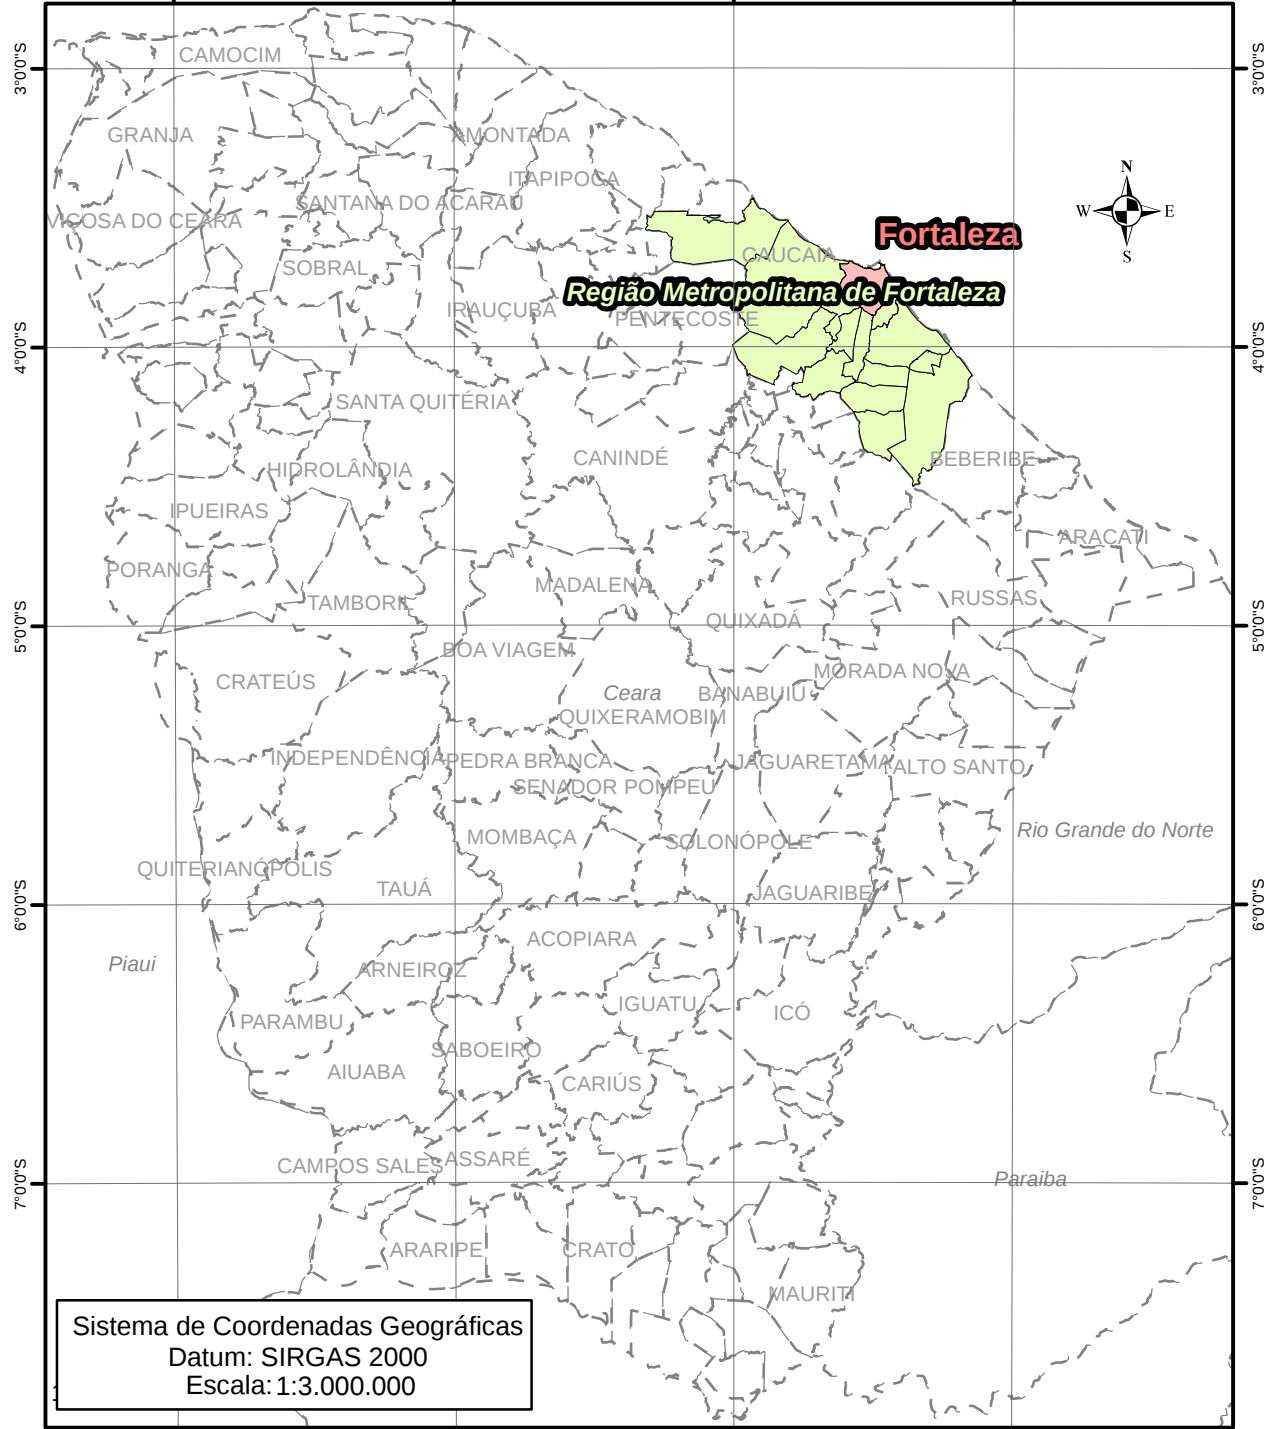
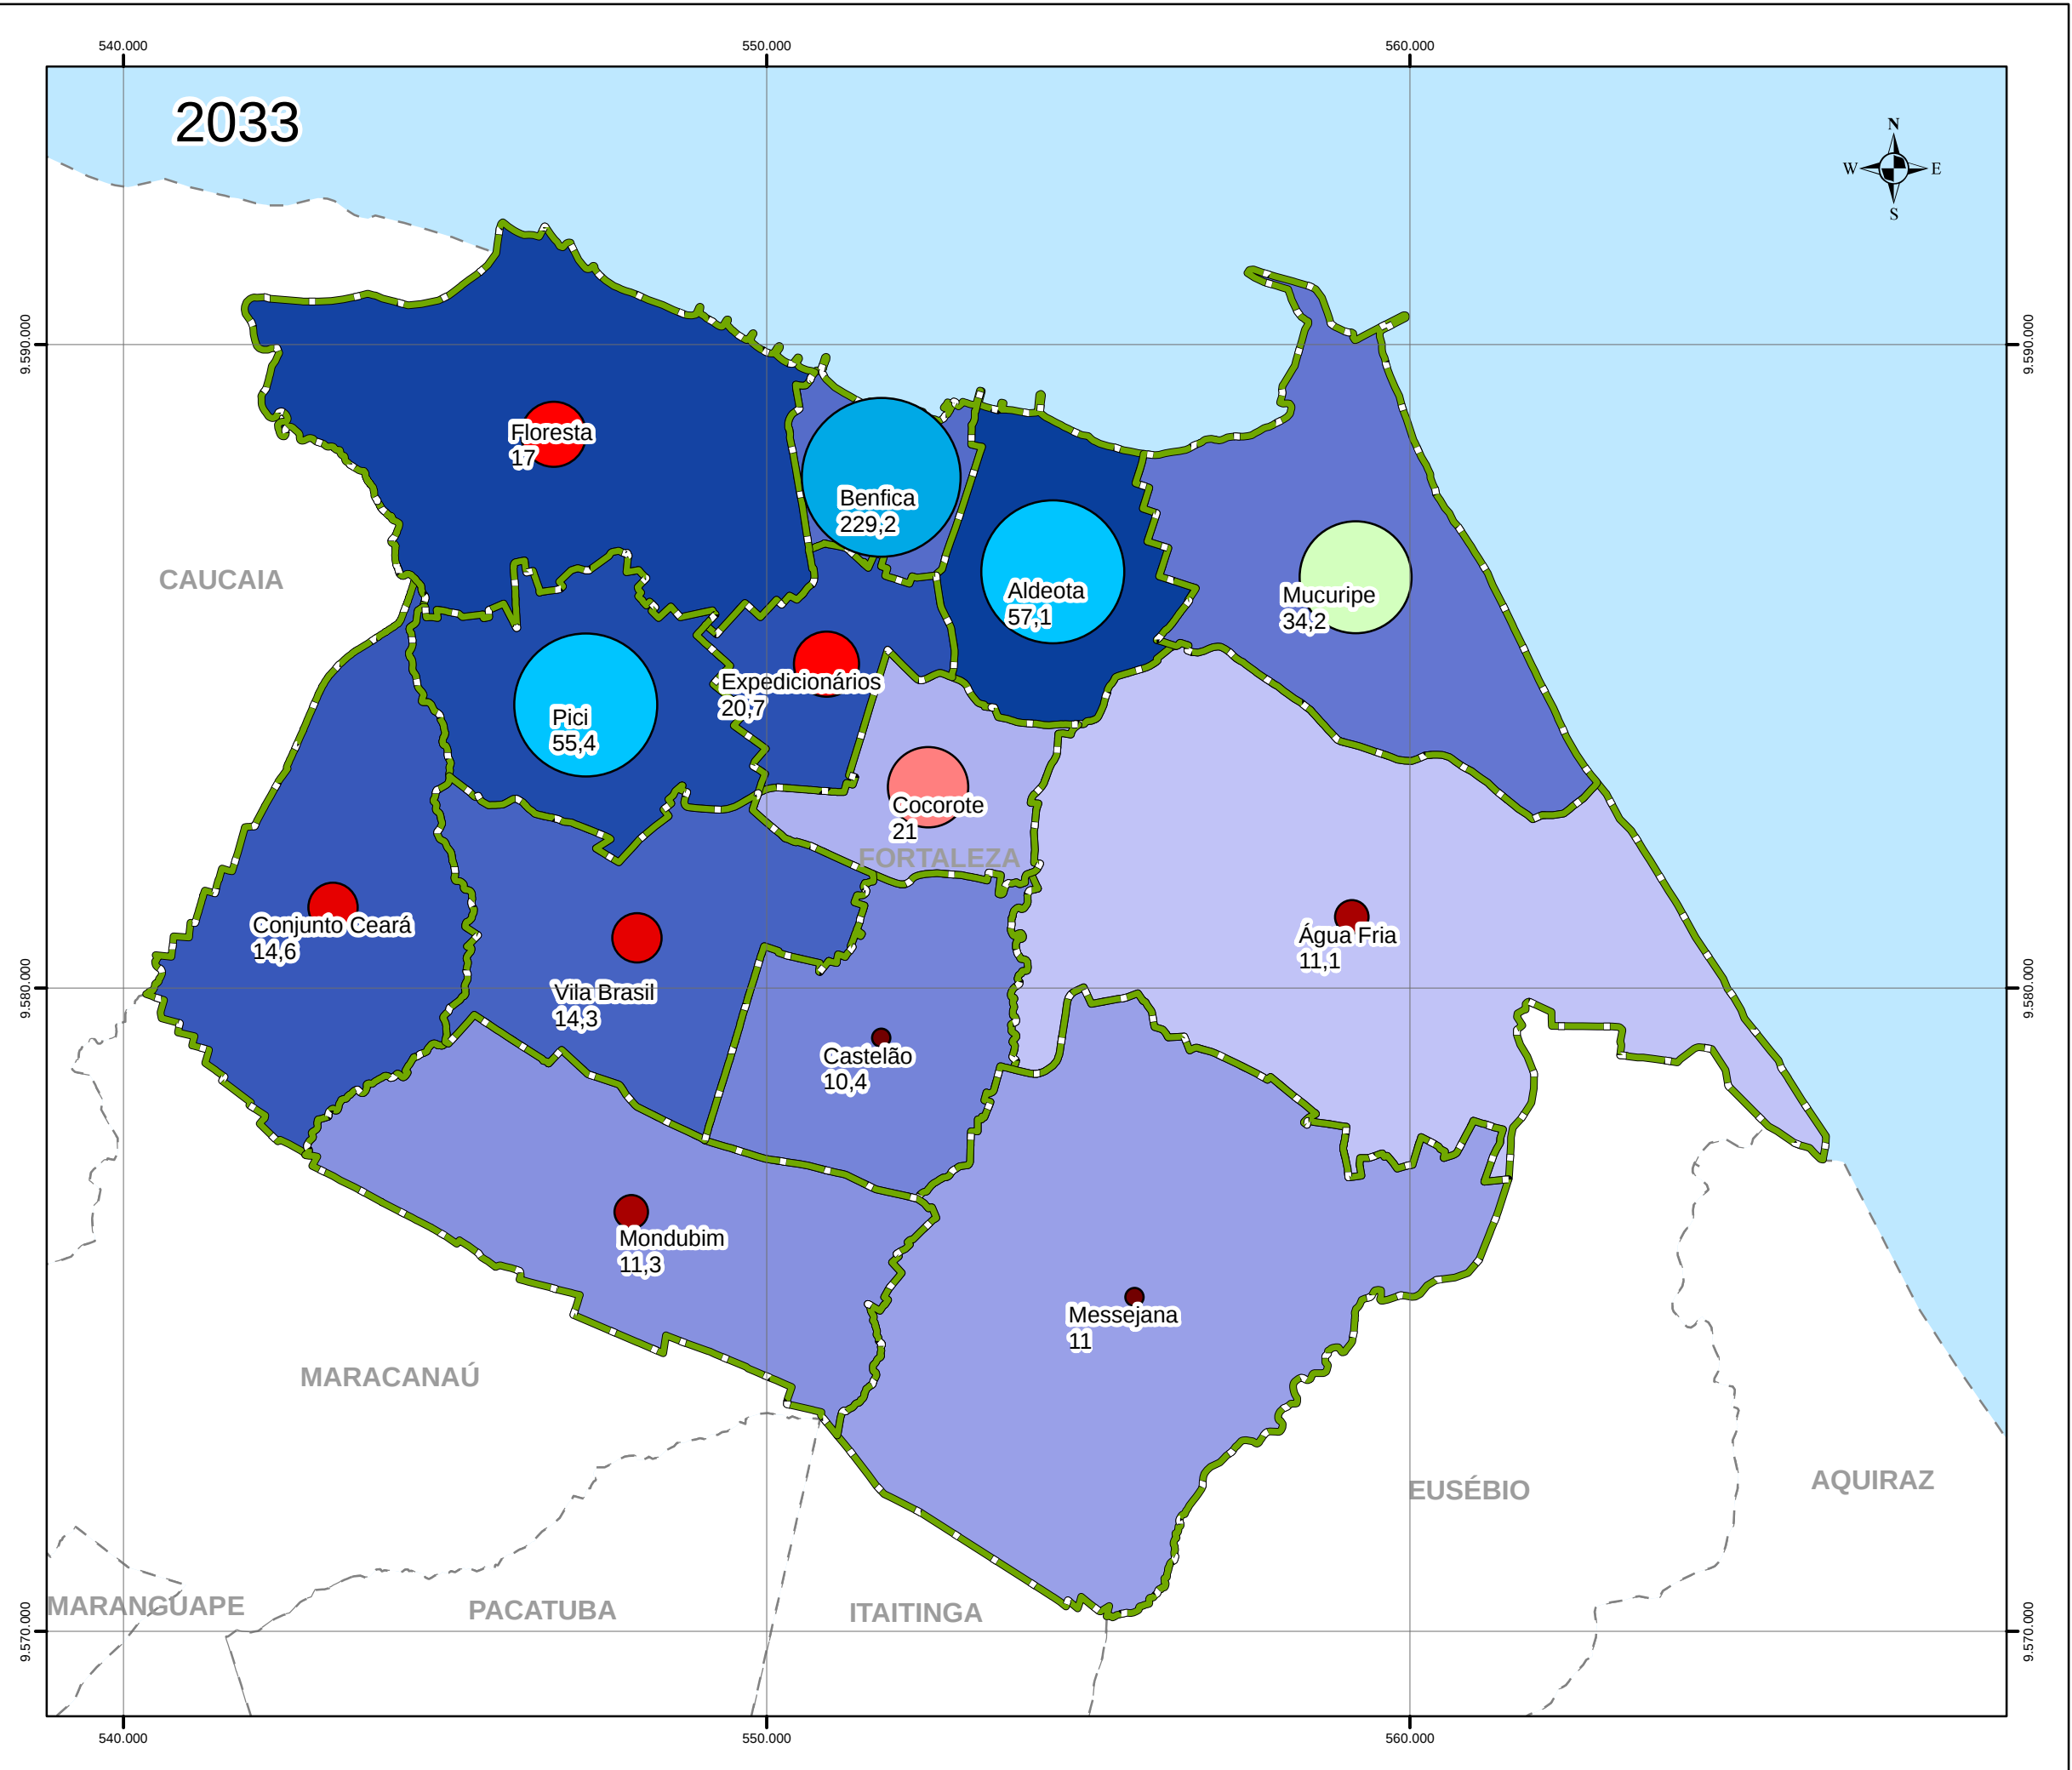
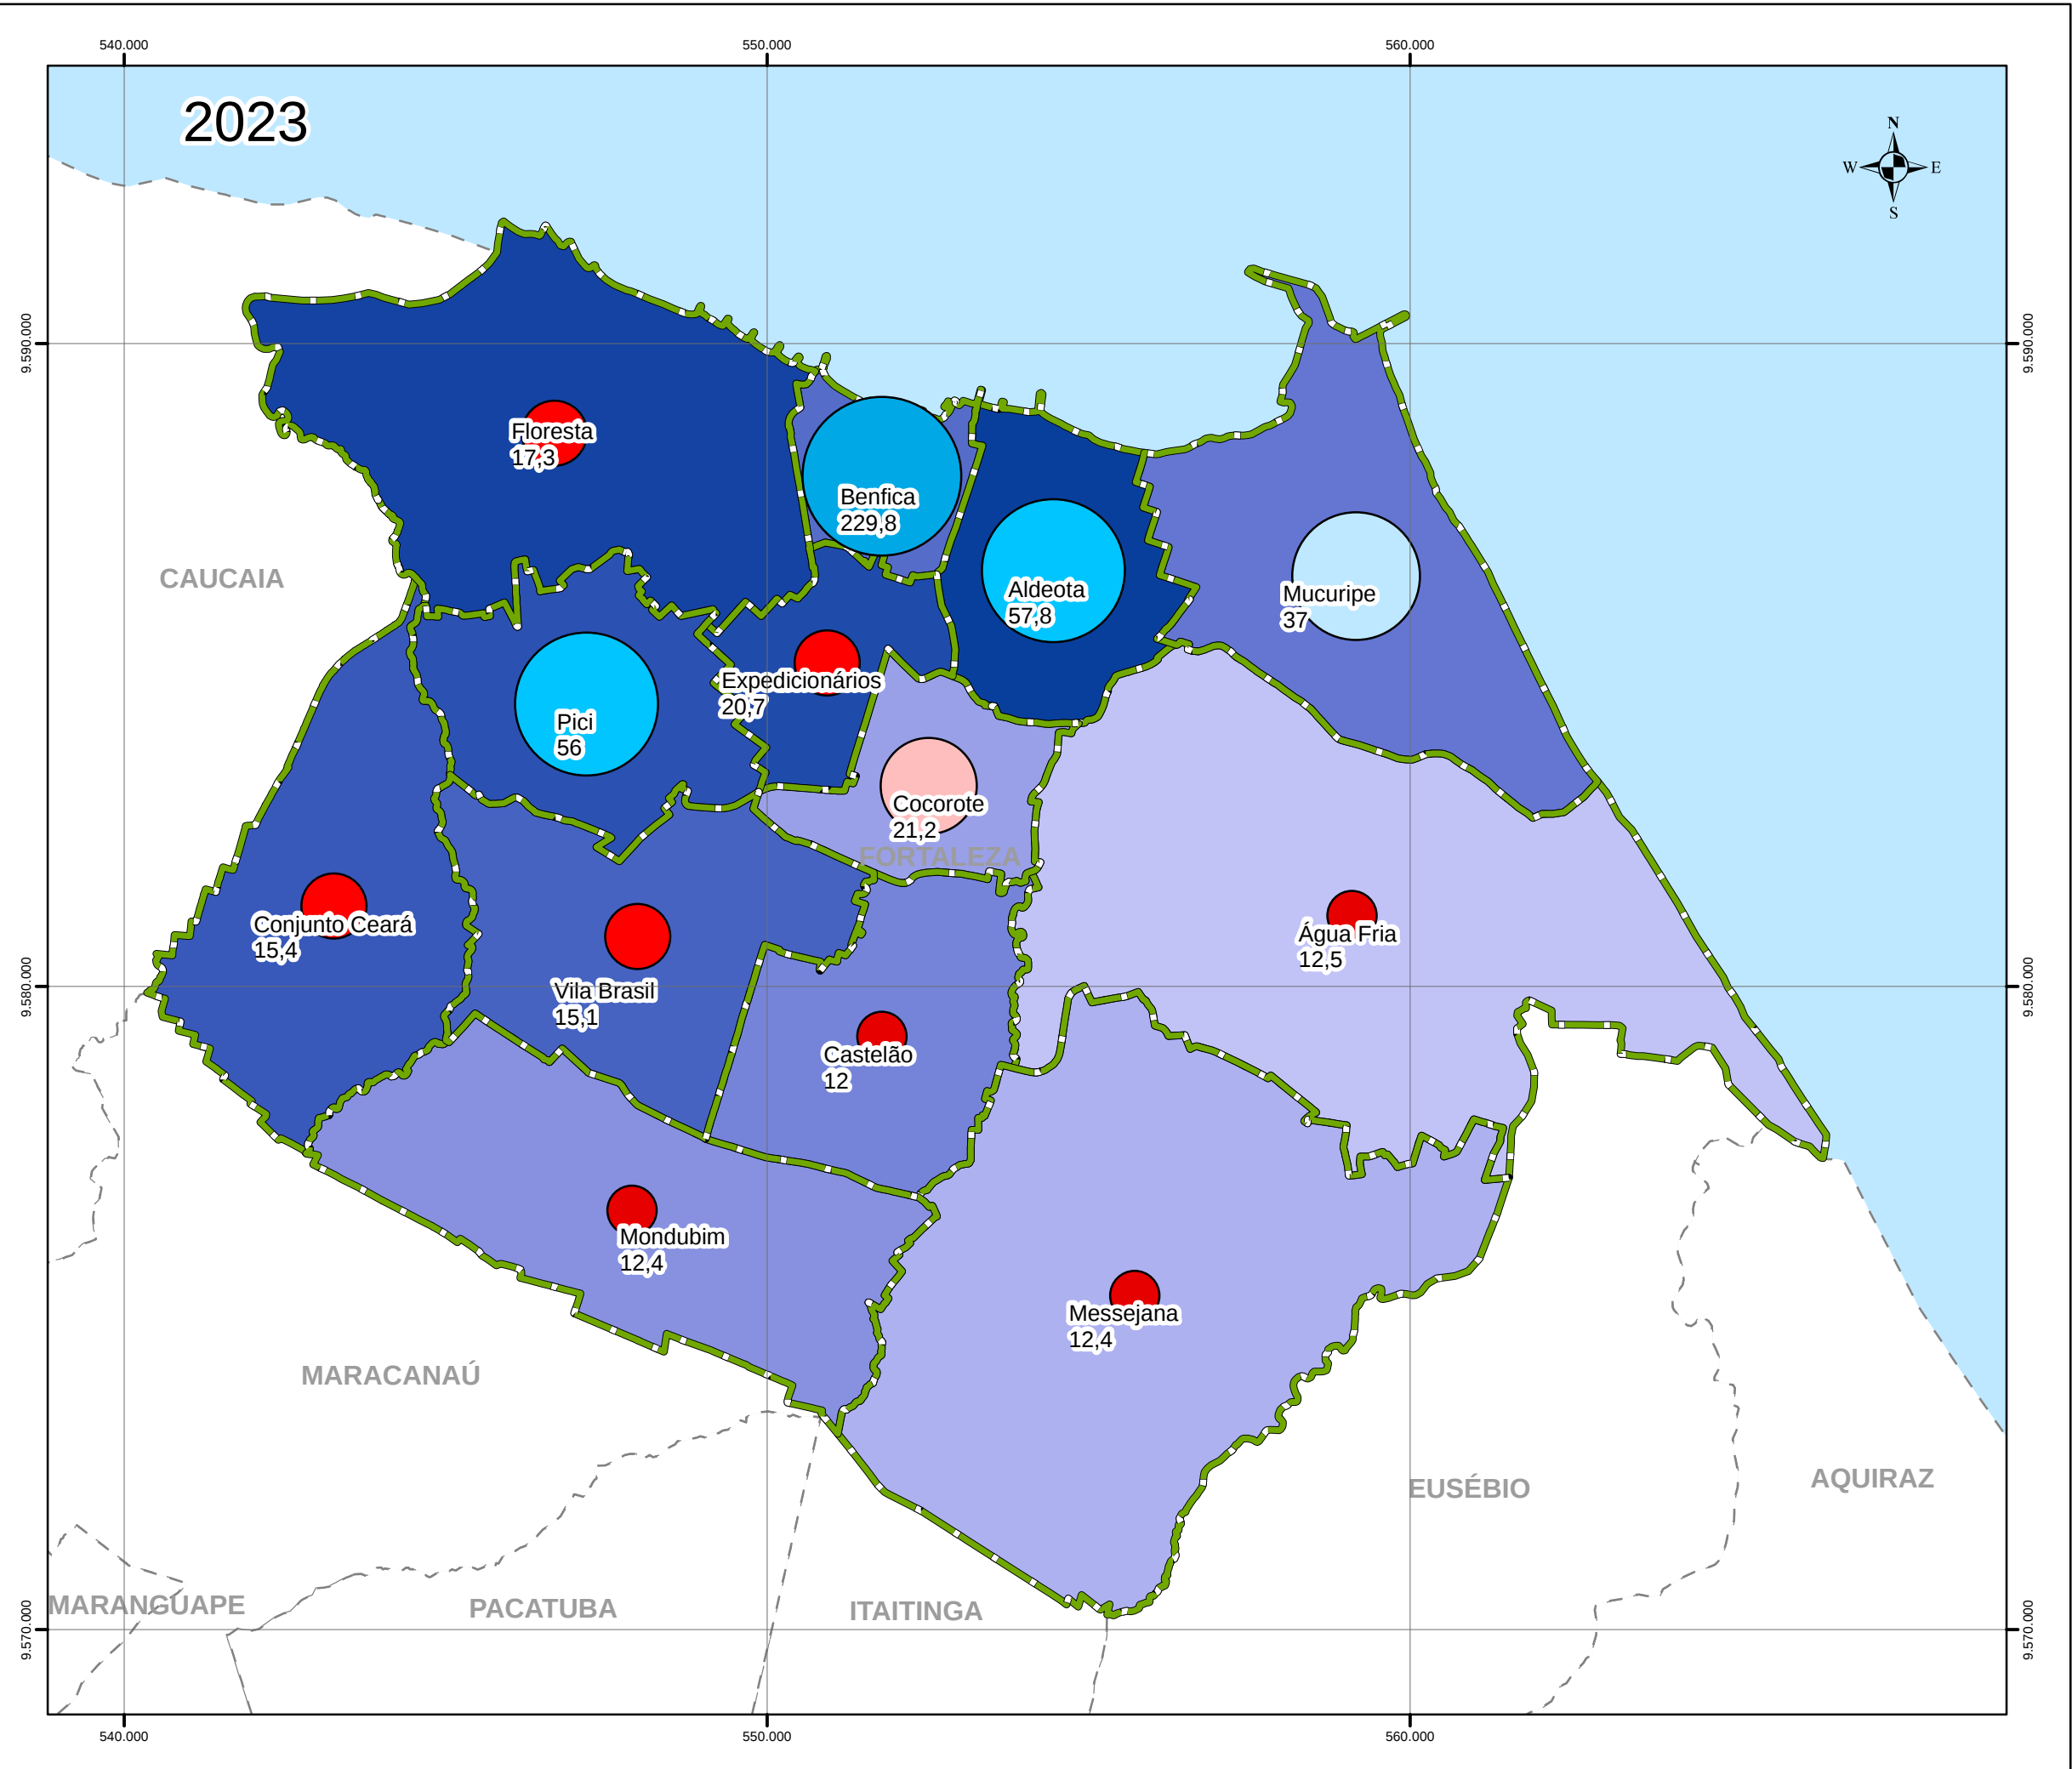
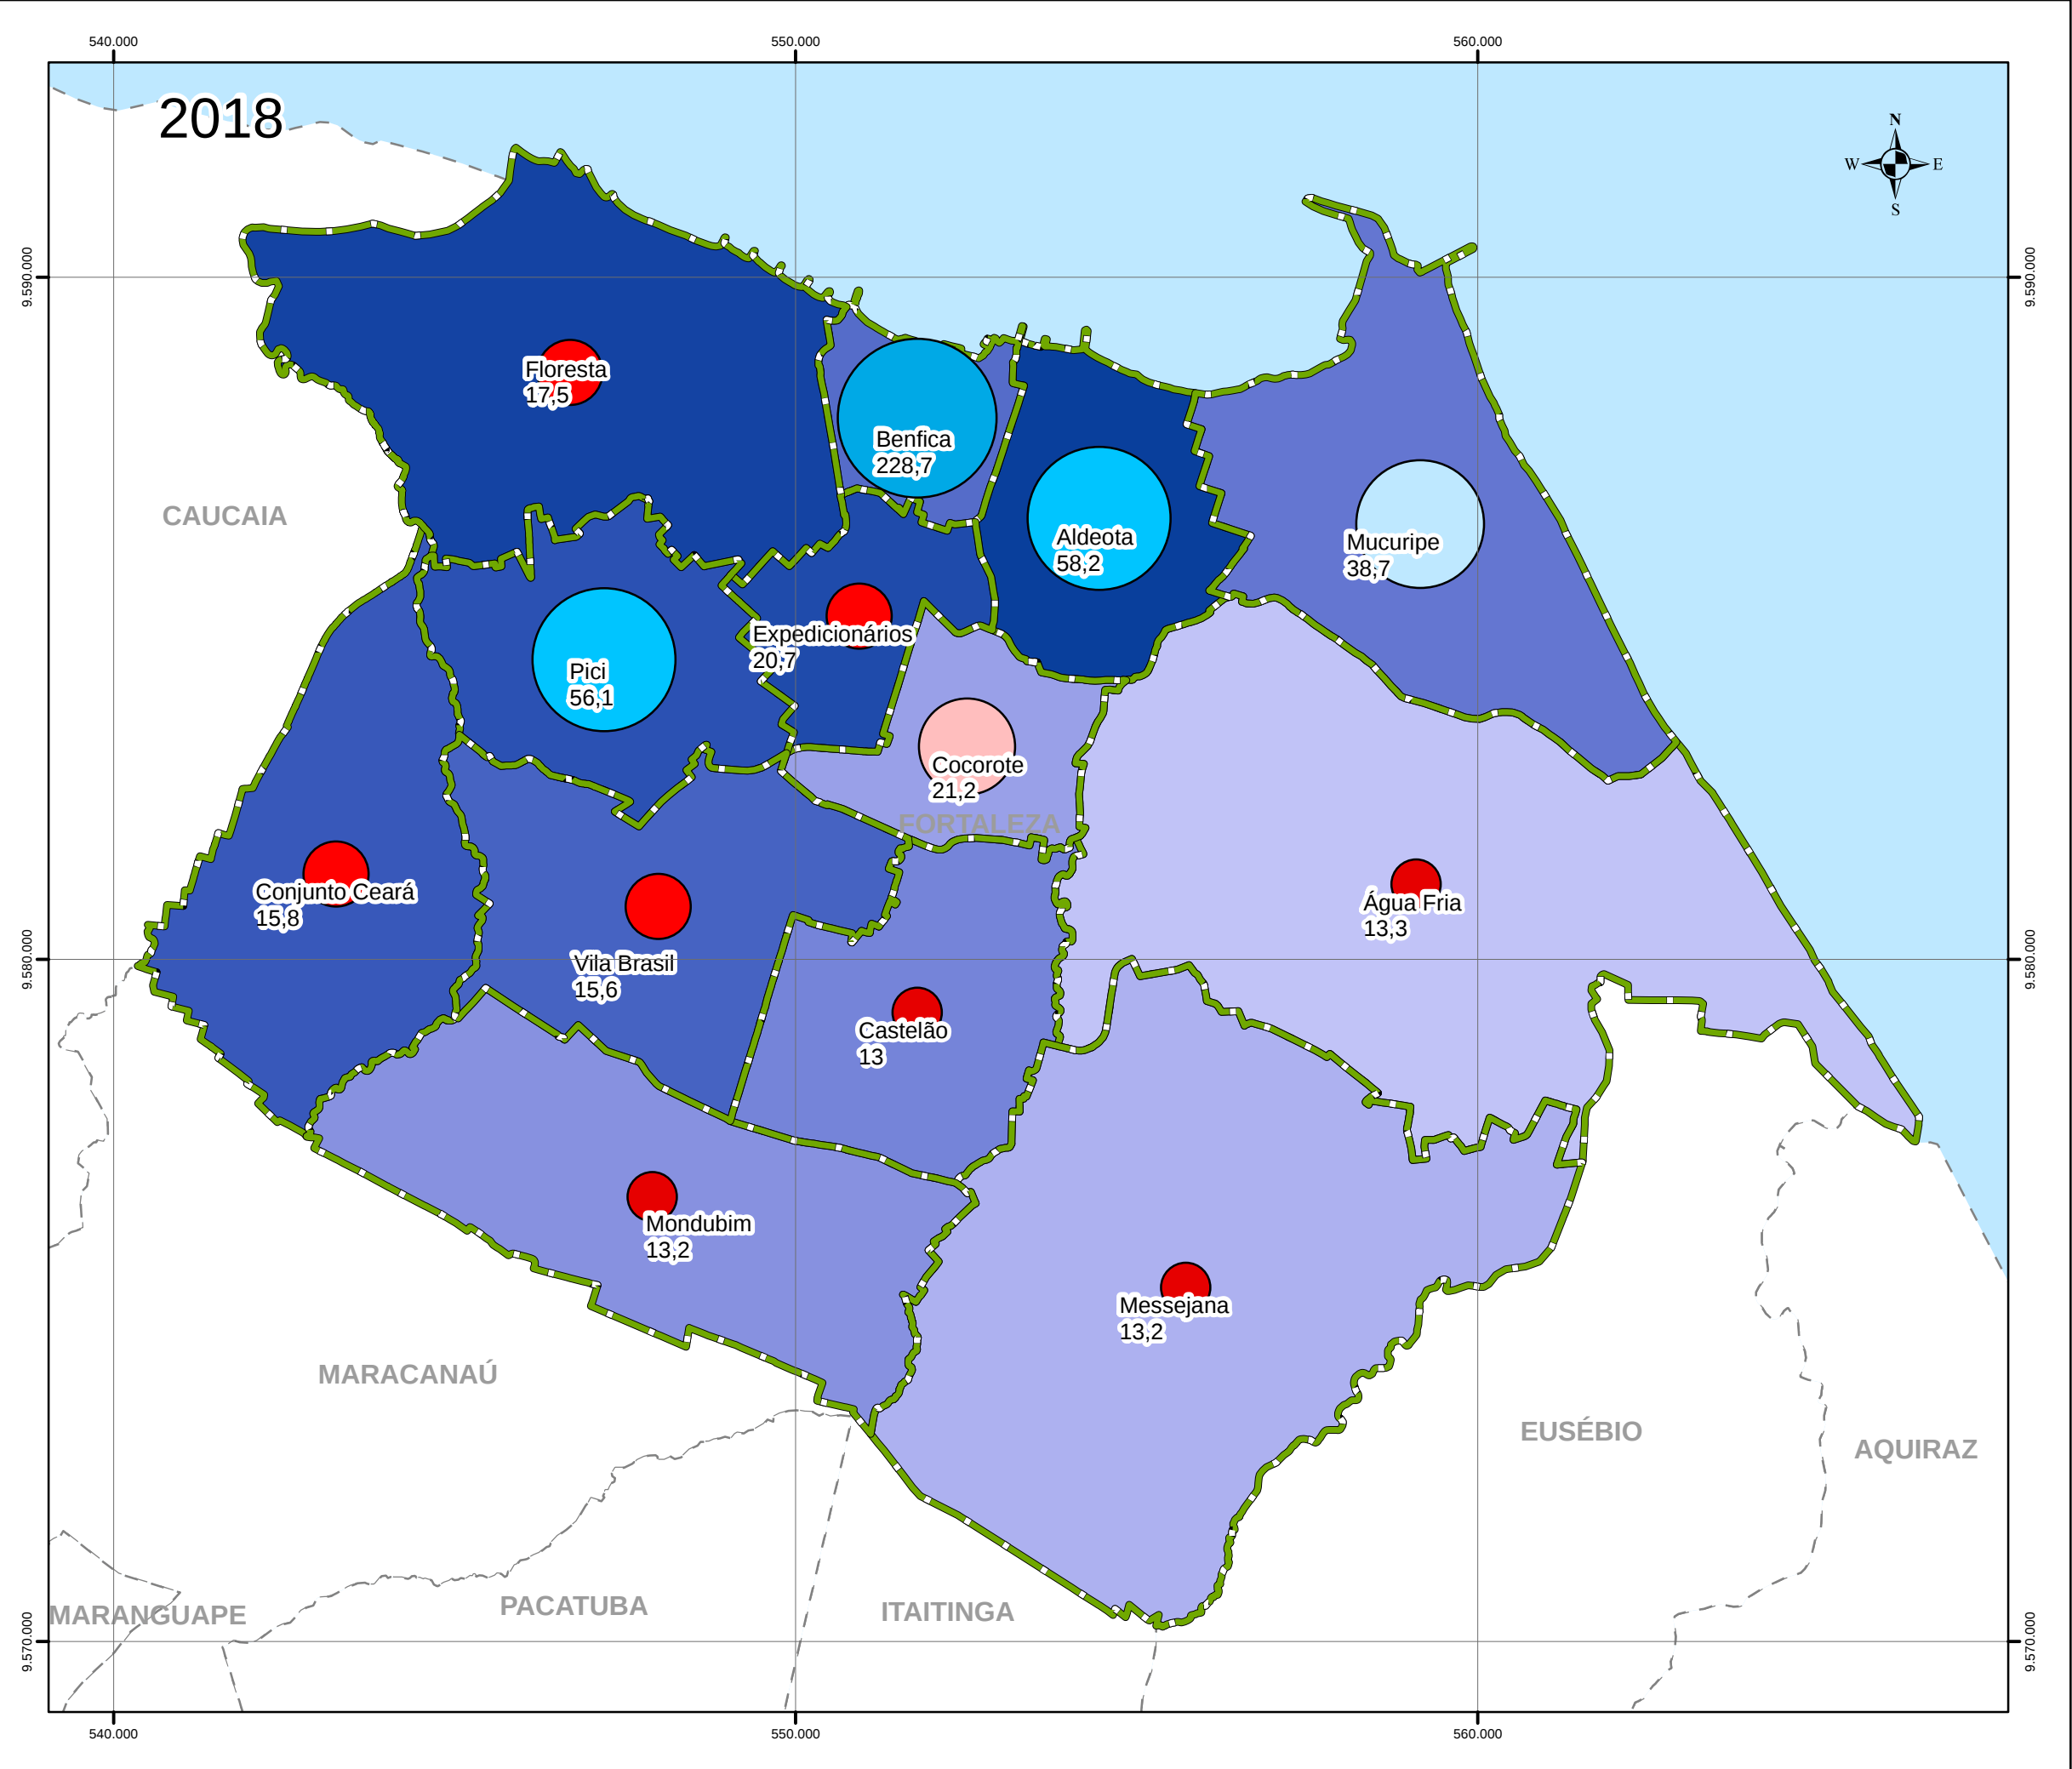


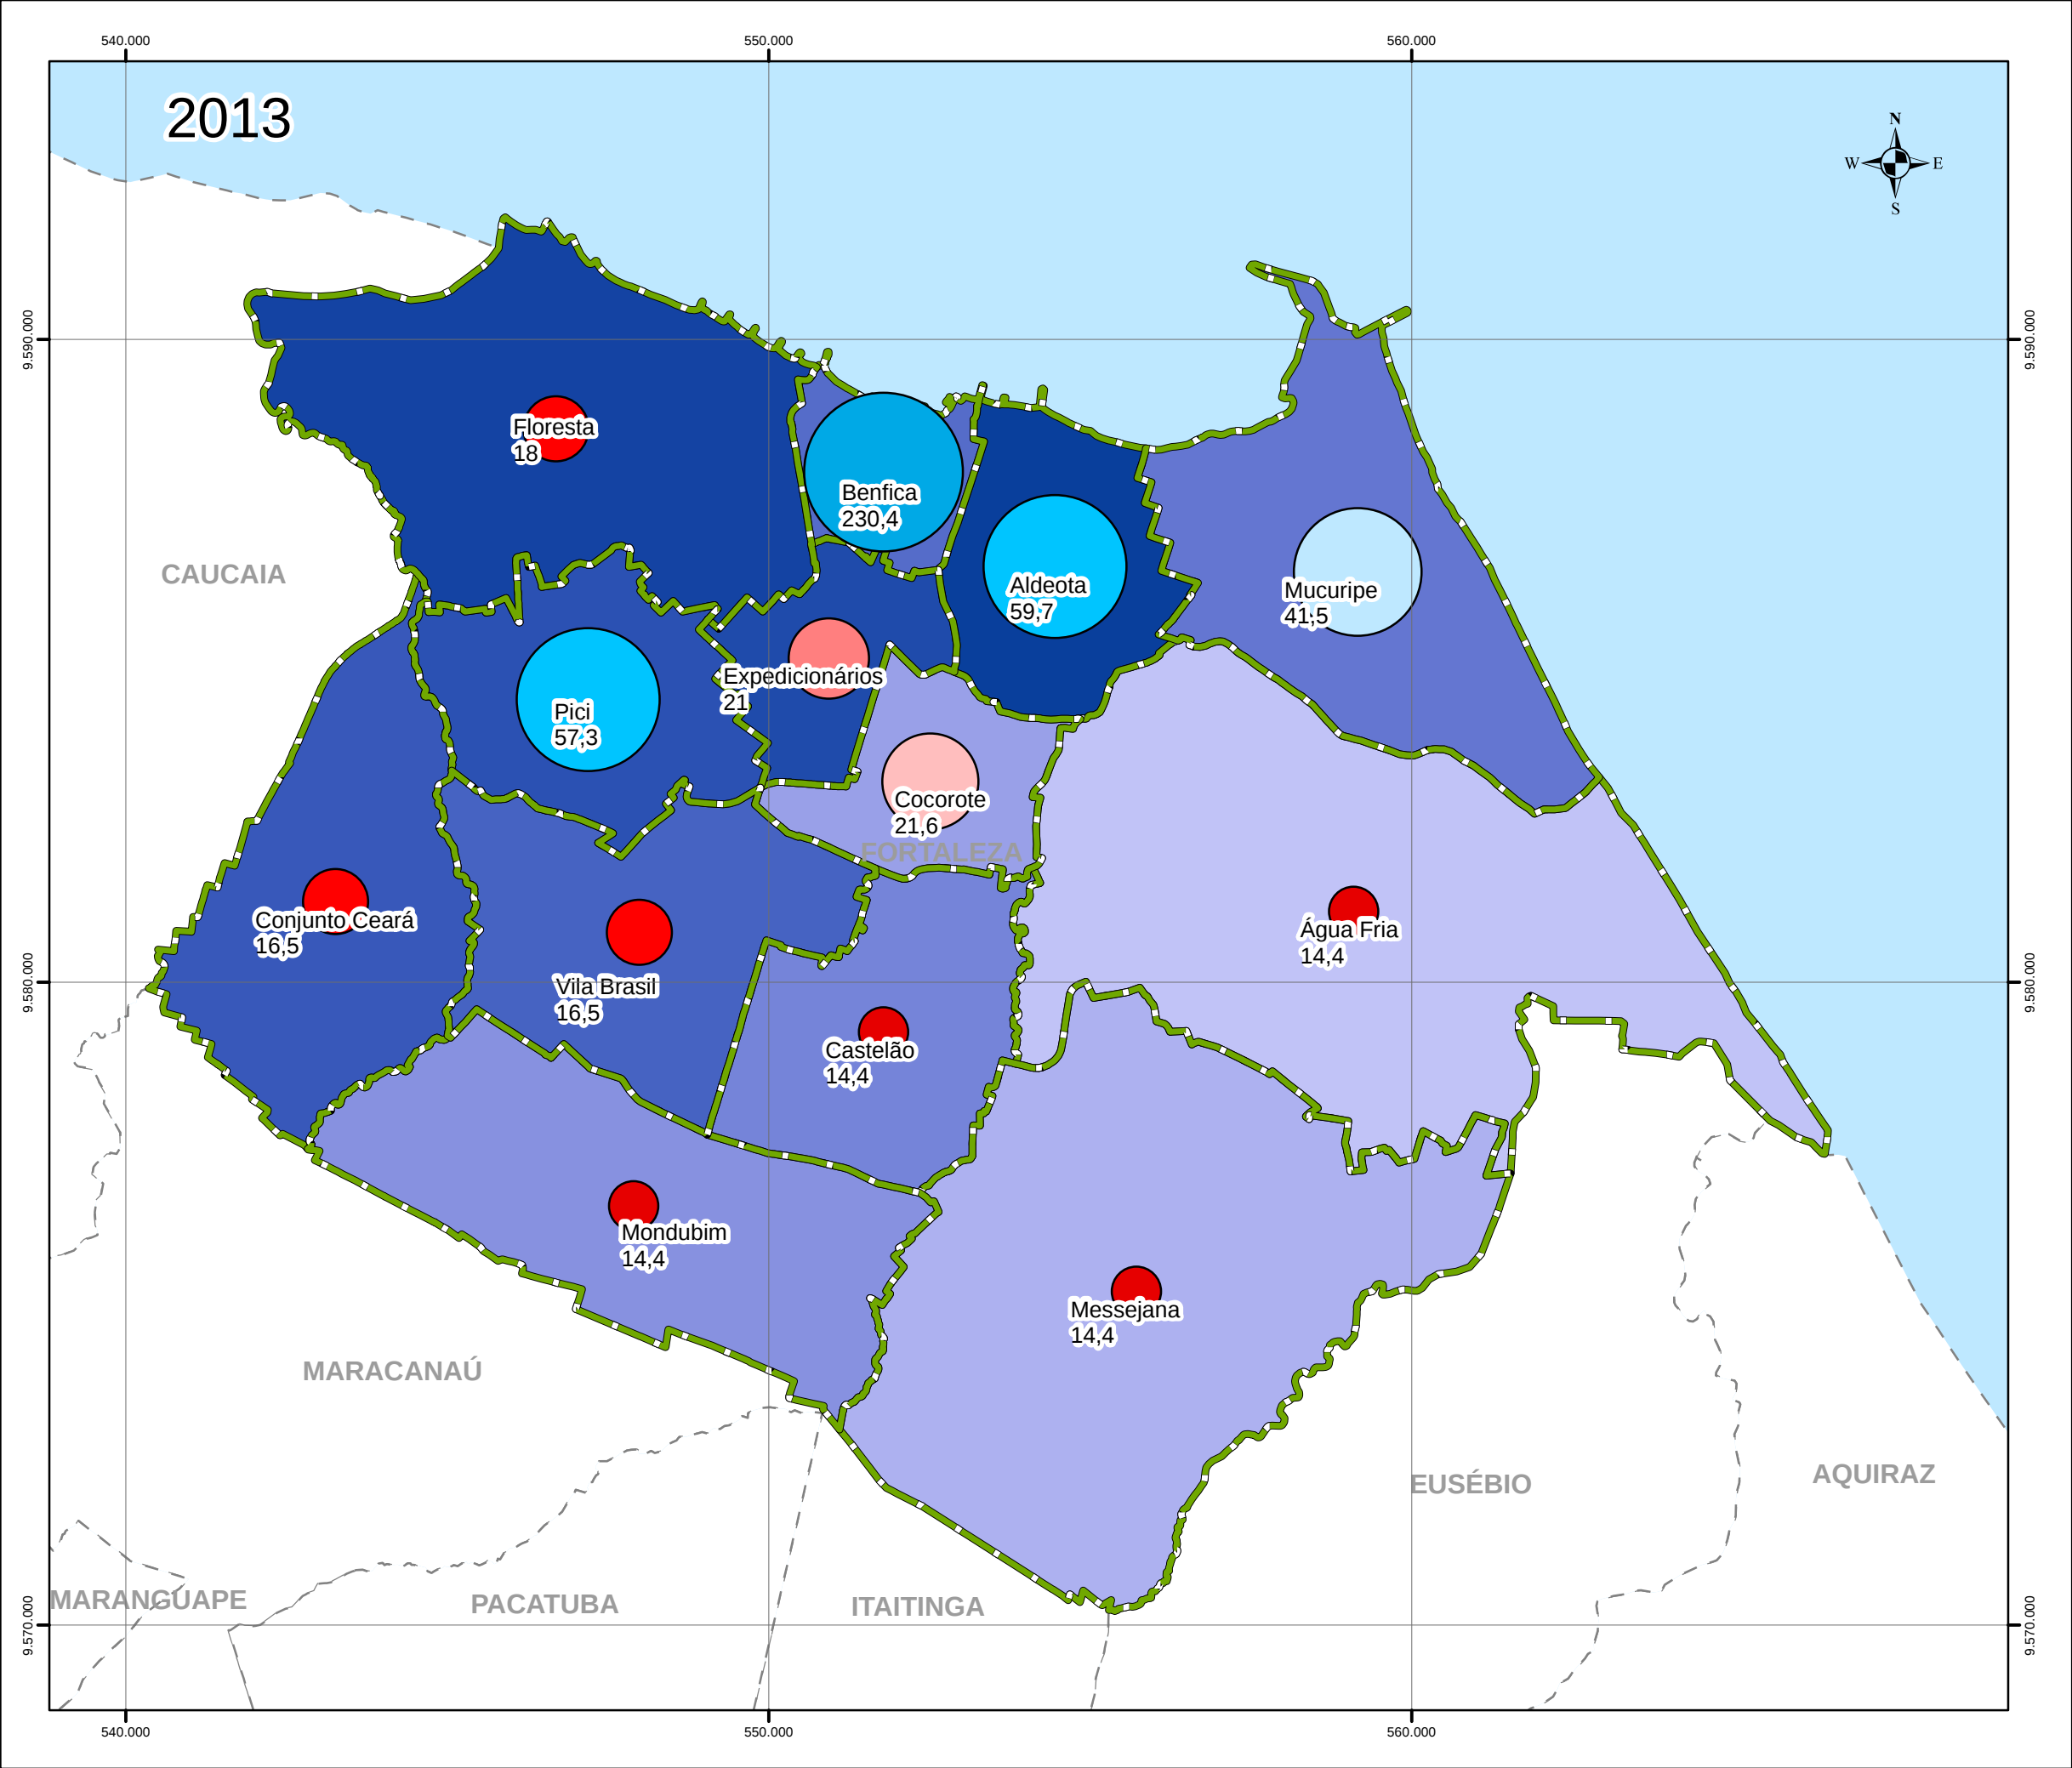

Legenda

- Limite dos Setores de Abastecimento
- Divisão Municipal

Demanda Média por Setor de Abastecimento (m³/dia/ha)

8,00 - 8,32	17,35 - 22,27
8,33 - 10,22	22,28 - 22,95
10,23 - 12,06	22,96 - 27,45
12,07 - 13,46	27,46 - 31,58
13,47 - 17,34	31,59 - 35,00

Percentual dos Volumes de Reserva em relação a vazão do dia de maior consumo (%)

75,1% - 230,4%
50,1% - 75,0%
35,1% - 50,0%
30,1% - 35,0%
21,1% - 30,0%
20,8% - 21,0%
15,1% - 20,7%
11,6% - 15,0%
11,1% - 11,5%
10,4% - 11,0%

Sistema de Coordenadas UTM Zona 24S
Datum: SIRGAS 2000

Fonte: Acquaetol Consultoria, com base nos dados vetoriais e alfanuméricos dos serviços de abastecimento de água da Cidade de Fortaleza (CAGECE), como também dados do Censo Demográfico IBGE (2010), associados a dados das projeções relacionadas aos serviços de abastecimento de água

Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Plano de Saneamento Básico do Município de Fortaleza
Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água

Conteúdo: Demandas médias diárias por setor de abastecimento, para o horizonte de planejamento

FIGURA: 3.5. ESCALA: 1:100.000 DATA: ABRIL/2014